ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

“СД Испытания”


Аттестат аккредитации

РОСС RU.32067.04ОЛГ0.ИЛ.002

127410, город Москва, Алтуфьевское ш, д. 79а стр. 25, пом. 2/4

e-mail: sdspbi@mail.ru.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ СД02-1167 от 05.04.2024 г.

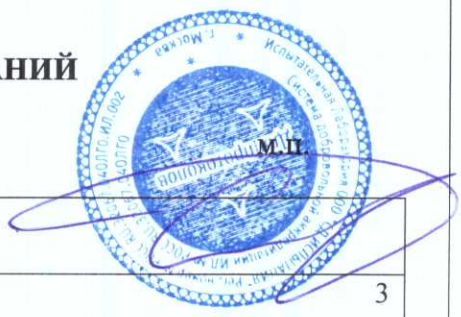

Утвердил Руководитель ИЛ	
Количество страниц	3
Наименование образца продукции	*Однокомпонентный преполимер (клей) на основе полиуретана с повышенной устойчивостью к УФ-лучам, торговой марки «WHITECHEM» серии: PU RB 102, PU RB 102 WG, PU RB 205, PU PB 303, а также Алифатический преполимер (клей) 1К и 2К PU RB 103, PU PB 503, PU PB 502, PU PB 503 HV. Торговая марка WHITECHEM.*
Наименование и адрес заявителя	*Общество с ограниченной ответственностью «МЕГА-ОПТ». Юридический адрес и фактический адрес места нахождения: 355021, Россия, Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Южный обход, д. 51, корпус А, офис 5.*
Наименование и адрес изготовителя	*«AKDE KIMYA ENDUSTRI SANAYI VE TICARET LTD. STI.». Юридический адрес и адрес места осуществления деятельности: Турция, Yesilbayir Mahallesi, Simsir Sokak No:20, 34555, Hadimkoy, Arnavutkoy, Istanbul, Turkey.*
Испытания на соответствие	*По спецификации производителя.*
Нормативный документ на изделие	-
ТНВЭД	*3208109000*
Условия хранения	*хранить препарат в сухих закрытых помещениях, отдельно от продуктов, лекарств, кормов; местах, защищенных от длительного воздействия солнечного света (темноте) и недоступных детям и животным*

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Раздел	Требования / испытания	Заключение
п.1.2	Однокомпонентный преполимер на основе полиуретана отверждающийся под воздействием влаги в окружающей среде.	С
п.1.3	Обладает эластичностью, не имеет токсичных выделений, содержит дифенил диизоционат (MDI).	С
п.1.5	В сочетании с резиновой или каучуковой крошкой (EPDM, этилен-пропиленовый каучук), образует бесшовное покрытие обладающее упругостью, устойчивостью к истиранию. Обладает качественным и надежным сцеплением с разными поверхностями такими, как: бетон, асфальт.	С
п.1.6	В виде готовой продукции, устойчив к разным температурам и их перепадам, воздействию влаги, не изменяет объем. Со временем допускается потеря цвета верхнего слоя, что не ухудшает свойств резинового покрытия.	С
п.1.7	Клеевой шов сохраняет инертность к химическим и органическим соединениям, устойчив к разрушительному воздействию грибков и микроорганизмов.	С
п.2.1	Готовое покрытие с использованием WHITECHEM PU RB 102, является водопроницаемым, обладает повышенными демпферными свойствами, придающими покрытию повышенную травма безопасность.	С
п.2.2	Технические характеристики:	
	Вид желто-янтарный.	С
	Вязкость (+25^{0}C) 3500-4000 cps.	С
	Плотность (+25^{0}C) 1,1-1,03 гр/см^3.	С
	Содержание NCO 10-11,5 (%).	С
	Открытое время (+25^{0}C влажность 50%) 60-90 минут.	С
	Время высыхания (+25^{0}C влажность 50%) 24 часа.	С
	Относительное удлинение при разрыве 300-350%.	С
	Разрушающее напряжение при растяжении 5-6 МПа.	С
	Расход в зависимости от фракции и чистоты крошки 15-20%.	С
	Температура применения от +5^{0}C до +35^{0}C.	С
п.3.1	Срок годности 9 месяцев с даты производства при условии соблюдения температурного режима в пределах от +5 °С до +30 °С.	С
п.4.1	Бетонное основание должно обладать по прочности на сжатие М300 (класс бетона по прочности на сжатие В 22.5), очищено от «молочка», песка, жирных пятен и иных инородных примесей путем абразивной обработки.	С
п.4.1.1	Толщина бетонного основания должна быть не менее 8 см при наличии гидроизоляции под бетонным основанием и не менее 10 см, при ее отсутствии. Основание должно быть армированным. Свежее бетонное основание должно набрать свою прочность в соответствии с техническими рекомендациями по устройству бетонных оснований и составлять не менее 28 дней.	С
п.4.1.2	Уклон площадки должен обеспечить эффективный поверхностный дренаж и выбирается от 0,5% до 1% в сторону отвода воды, как правило, по короткой стороне, реже «шатром» от центра по длинной стороне в обе стороны.	С
п.5.1	Асфальт укладывается толщиной не менее 4,00 см. с использованием самоходной укатывающей и иной утрамбовочной техники, должен быть высококачественным, мелкозернистым и твердым (марки II тип А:Б по ГОСТ 9128-2013).	С
п.5.1.1	Уклон площадки должен обеспечить эффективный поверхностный дренаж и выбирается от 0,5% до 1% в сторону отвода воды, как правило, по короткой стороне, реже «шатром» от центра по длинной стороне в обе стороны.	С
п.6.1	Необходимо удалить растительный покров, на особо ответственных объектах, провести обеззараживание и стерилизацию грунта (для исключения прорастания мха сквозь покрытия, если есть такая особенность на земельном участке).	С
п.6.2	Связующий раствор WHITECHEM PU 102 пригоден для использования при температурах от +5°С до +35°С и влажности воздуха в диапазоне 50-	С

	80%.	
п.6.3	Связующий раствор WHITECHEM PU RB 102 пригоден для смешивания с сухими гранулами SBR или EPDM.	С

***С- соответствует нормативным требованиям**

ВЫВОДЫ

По результатам проведенных испытаний: Однокомпонентный преполимер (клей) на основе полиуретана с повышенной устойчивостью к УФ-лучам, торговой марки «WHITECHEM» серии: PU RB 102, PU RB 102 WG, PU RB 205, PU PB 303, а также Алифатический преполимер (клей) 1К и 2К PU RB 103, PU PB 503, PU PB 502, PU PB 503 HV. Торговая марка WHITECHEM соответствует требованиям спецификации производителя.

За предоставленные заявителем материалы (данные) Испытательная лаборатория ООО «СД Испытания» ответственности не несет.
В настоящем протоколе на основании предоставленных заявителем материалов (данных) представлены результаты исследования (анализа), которые получены путем математического моделирования (симуляции), основанной на имитации и вычислений с помощью программно-аппаратных средств.
Из-за особенностей представления данных, их полноты и достоверности для технологии математического моделирования (симуляции), полученные результаты могут отличаться от результатов, которые могут быть получены при проведении фактических испытаний.
Настоящий протокол распространяется только на указанные в нем объекты, подвергнутые исследованию (анализу).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «СД Испытания».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.